MEDIUM VOLTAGE AMP-TRAP FUSE
PEAK LET THRU CURRENT DATA
CS-3 15.5KV
CAT. NO. A155F1CORO-(5E-30E)

MERSEN
Newburyport, MA 01950

24428
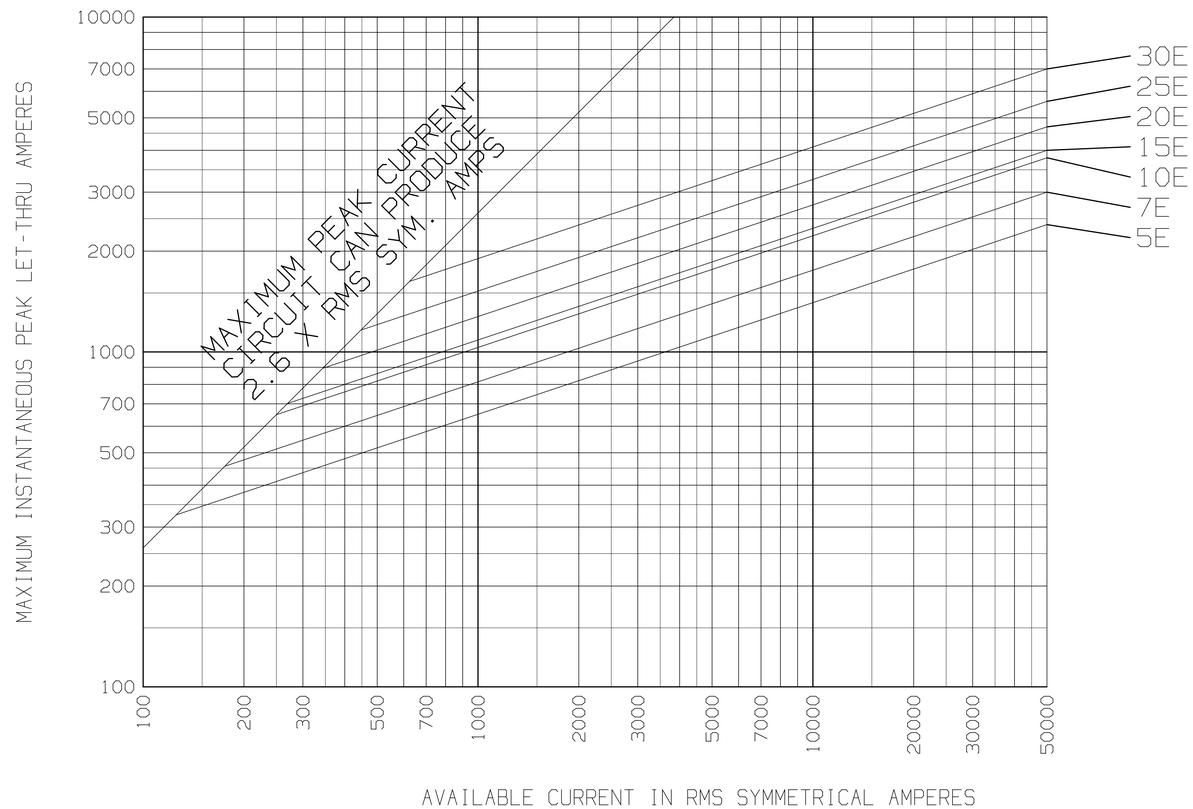
INIT REL
30MAR93